

**ZAMEK HVAC**

**012**



LH/RH

RoHS

- Możliwość używania bez uchwytu

**ZASTOSOWANIA**



Obudowy systemu wentylacyjnego i grzewczego

**MATERIAŁ**


KORPUS: Poliamid  
DIN-EN ISO 1043-1  
PA6 GFR 30

JĘZYK: Stal

ŚRUBA NASTAWNA: Stal

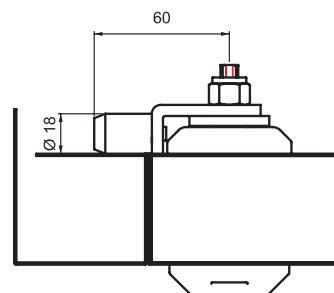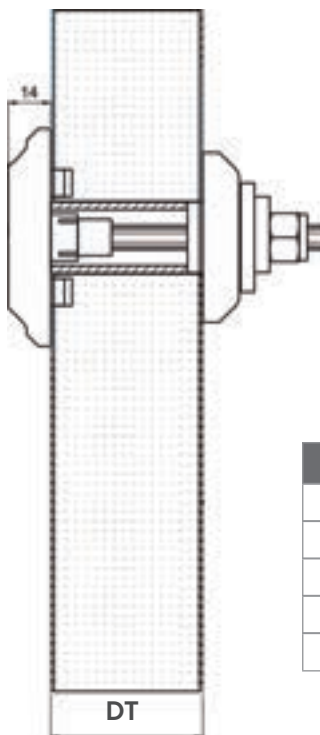

DT
30
40
50
60
80



**KLUCZ METALOWY**

**368.20**




**MATERIAŁ**

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

**WYKOŃCZENIE**

Chromowane

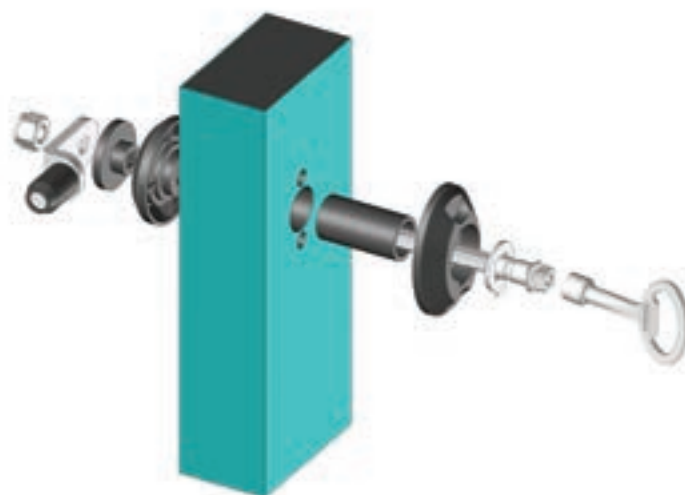

**KOD PRODUKTU**

012	-	4	-	DT	-	01
KOD GRUPY		WERSJA		GRUBOŚĆ DRZWI		JĘZYK