
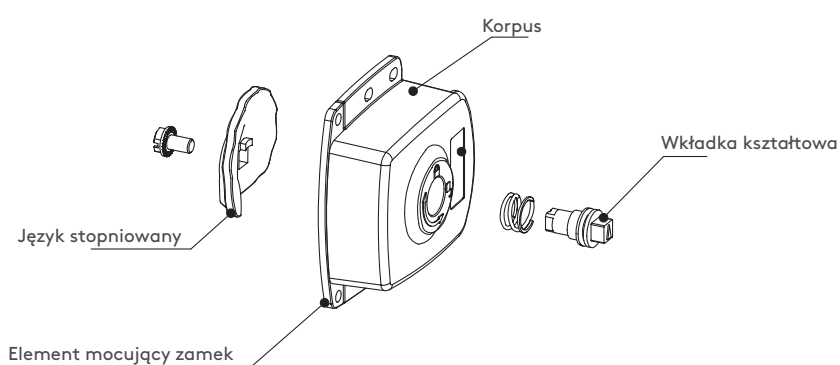
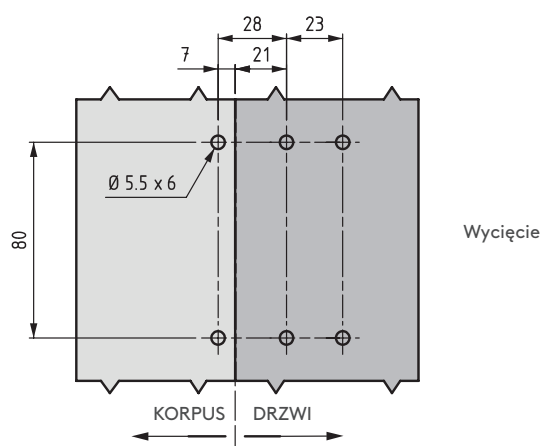


612

ZAMEK HVAC

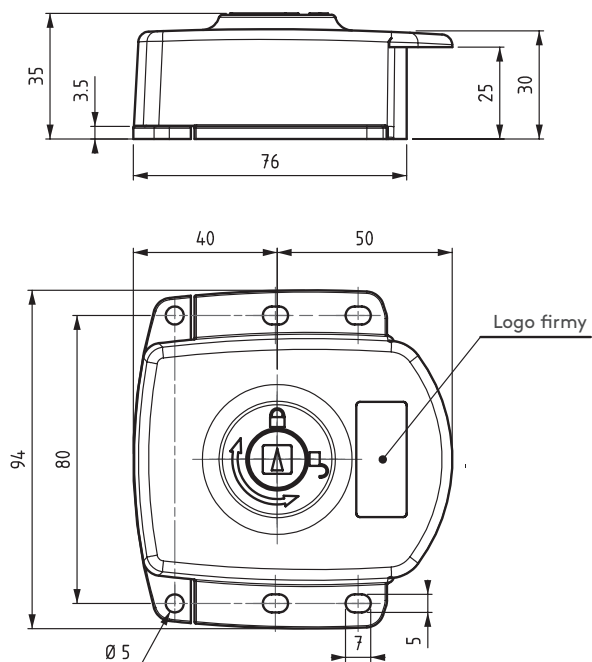

- Zewnętrzny system zamykający, zabezpieczający drzwi pod zwiększonym ciśnieniem

## ZASTOSOWANIA

Obudowy systemu wentylacyjnego i grzewczego

## MATERIAŁ


KORPUS: Zamak  
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

WKŁADKA Kształtowa: Zamak  
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

## ELEMENT MOCUJĄCY



## KOD PRODUKTU

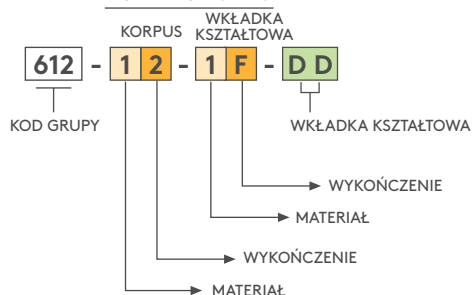

MATERIAŁ	M
Zamak	1

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2